

Печать Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
 «Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра II»
 (с) Санкт-Петербург, 2019 г.

Ректор Сибирского университета
информационных технологий
и коммуникаций (СибУИТК)

«15» марта 2019 г.

(Учебный корпус)

Состав: Расказов С.В., Галл-Савальская К.И., Иванова Е.С.

Членов комиссии: Рассказов С.В., Иванова Е.С.

Члены комиссии: Ванина Л.В., Добролюбовская Е.В., Цемкина Н.А., Тюмц С.В.,
Топилова Е.И., Попова Е.А., Александрова И.Д., Сидорова Е.А., Козлова Е.А.,


* Все новые замеры указаны в отдельном столбце

- ## 6. Функциональное назначение объекта: образовательные услуги

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элемент	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МТН	Фото	Примечание	Фактическая величина 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.1 Вход (входы) на территорию

1.1.1	Знак доступности учреждения	Шт.	Нал.	Нет	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.4.1.1	Наличие
1.1.2	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении.	Шт.	Не менее 0,9 м	0,9 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п.4.1.2	0,9 (Если открыта створку -1,2м) Соответствует
1.2 Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Указатели направления движения	Нал.	Наличие	Отсутствуют	К, О, Г		СП 59.13330.2012 п.4.1.5, 4.2.5	Отсутствуют
1.2.2	Ширина полосы движения	м	2 м	14 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.4.1.7	14м Соответствует
1.3 Парковка для посетителей								
1.3.1	Наличие парковочного места	%	10%, но не менее одного	Соответствует, 5 п/м	К, О		СП 59.13330.2012 п.4.2.1	3,6х6м – соответствует 1 место возле главного входа, 5 мест возле служебного входа
1.3.2	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6 м х 3,6 м и шириной 1,2 м	Соответствует	К, О		СП 59.13330.2012 п.4.2.4	Соответствует
1.3.3	Расстояние до входа в здание	м	Не более 50 м	Более 50 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.4.2.2	Соответствует
1.3.4	Специальный знак и разметка на площадке	Нал.	Наличие	Соответствует	К, О		СП 59.13330.2012 п.4.2.1	Наличие, соответствует


1.4 Лестница (на территории)			
	Отсутствует		
1.5 Пандус (на территории)			Отсутствует
Отсутствует			


Наименование структурно-функциональной зоны		Заключение по зоне:	
Территория, прилегающая к объекту	Состояние доступности	приложение	Вы воды и рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	
	Доступно частично всем		Территория со стороны проспекта Маркса относится к городской территории, оборудована парковочным местом для мпг, установлена также оборудована специализированными парковочными местами для мпг и освещена, климатические условия парковочными местами для мпг и Рекомендации – продумать возможность монтажа тактичных путей, с учётом сибирских погодных условий

2. ВХОДНАЯ ГРУППА								
№ п/п	Элемент	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МПГ	Фото	Примечание	Фактическая величина 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1 Крыльцо								
2.1.1	Навес, водоотвод	Нал.	Наличие	Соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.3	Соответствует
2.1.2	Габариты площадки, ширина x глубина	м	Не менее 1,4 м x 2,0 м или 1,5 м x 1,85 м	9,2 м x 4,2 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.1.3	9,2 м x 4,2 м Соответствует

2.1.3	Отражение (при высоте площадки от уровня земли более 0,45 м)	Нал.	Наличие	Соответствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.15	Соответствует
2.1.4	Высота поручня	м	0,7 м и 0,9 м	0,82 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.2.9	0,82 поручни по бокам, установлен поручень посередине 0,7/0,9м, соответствует
2.1.5	Нескользящее покрытие	Нал.	Наличие	Соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.3, 4.1.12	Соответствует
2.1.6	Ровная горизонтальная поверхность	Нал.	Наличие	Соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.2.13	Соответствует



2.2 Лестница (крыльца)

2.2.1	Ширина лестницы	м	Не менее 1,2 м	9,2 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.15	9,2м соответствует
2.2.2	Количество ступеней	шт.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней.	13 ступ. (10 ступеней и 3 ступени отдельно)	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.12	10+3 ступеней, соответствует
2.2.3	Ширина ступени (проступь)	м	0,35 до 0,4 м	0,34 м	О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.12	0,34м соответствует
2.2.4	Высота ступени (подступенок)	м	0,12 до 0,15 м	0,13 м	О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.12	0,13м соответствует

2.3.1	Длина марша пандуса, который дублирует лестницу	м	Не более 9,0 м	17,75 м			СП 59.13330.2012 п.5.2.13	Не соответствует
2.3.2	Ширина марша (сплошная поверхность)	м	0,9 м - 1,0 м	2,86 м			СП 59.13330.2012 п.5.2.9	Не соответствует
2.3.3	Уклон марша	%	Не более 5%	10,3%			СП 59.13330.2012 п.5.2.13,	Не соответствует
2.3.4	Поручни пандуса двухсторонние, непрерывные	Нал.	Наличие	Не соответствуют			СП 59.13330.2012 п.4.1.15; 5.2.15	Не соответствует
2.3.5	Отражение (при высоте площадки от уровня земли более 0,45 м)	Нал.	Наличие, на высоте 0,7 м и 0,9 м	0,82 м			СП 59.13330.2012 п.5.2.15	Не соответствует
2.3.6	Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	Нал.	Наличие	Соответствую т			СП 59.13330.2012 п.5.2.15; 4.1.15	Не соответствует
2.3.7	Нескользящее покрытие	Нал.	Наличие	Отсутствует			СП 59.13330.2012 п.5.1.3, 4.1.12	Не соответствует

2.4 Дверь (входная) 1.

2.4.1	Входная наружная дверь 1	Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными, механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь символ, указывающий на их доступность.	Не соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.1.6	Соответствует
-------	--------------------------	--	------------------	---------------	---	--------------------------	---------------

2.4.2	Ширина дверного проема	м	Не менее 1,2 м	0,7 м и 0,49 м (1,19 м)	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Соответствует
2.4.3	Высота порога	м	Не более 0,014 м	0,027 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Соответствует
2.4.4	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	Нал.	П-образная ручка на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	0,95 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.4.2-5.4.3	Соответствует
2.4.5	Доводчик, усилие (из паспорта)	Кгс	Не более 2,5 Кгс	Не работает	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Соответствует
2.4.6	Задержка автоматического закрывания двери	Сек	Не менее 5 секунд.	Нет	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Не соответствует
2.4.7	Прозрачная противударная смотровая панель, высота от уровня пола (при наличии)	Нал.	0,3 м-0,9 м	0,2 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.5	Соответствует
2.4.8	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	м	На расстоянии 0,6 м	Отсутствует	С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.3	Соответствует

2.4.9	При наличии прозрачного полотна из ударопрочного материала – яркая контрастная маркировка	Нап.	Не ниже 1,2 м и не выше 1,5м от земли; Размер маркировки 0,1 м х 0,2 м	Отсутствует	С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.5	Соответствует
2.5 Дверь (входная) 2								
2.5.1			Входные двери. доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными, механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь символ, указывающий на их доступность.	Не доступны для МГН	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Соответствует
2.5.2	Ширина проема	м	Не менее 1,2 м	0,73 м и 0,46 м; не открыва ется 2-ая створка	К,О,С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	По факту 0,74+0,46, Вторую створку открыть, соответствует
2.5.3	Высота порога	м	Не более 0,014 м	0,015 м	К,О,С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Соответствует
2.5.4	Прозрачная противударная смотровая панель, высота от уровня пола (при наличии)	Нап.	0,3 м - 0,9 м	0,18 м	К,О,С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.5	Соответствует


2.5.5	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	Нап.	П-образная ручка на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	П-образная ручка на высоте 0,93 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.4.2-5.4.3	Соответствует
2.5.6	Доводчик, усилие (из паспорта)	Кгс	Не более 2,5 Кгс	Не работает	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Соответствует
2.5.7	Задержка автоматического закрывания двери	Сек.	Не менее 5 секунд.	Нет	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Не соответствует

2.6 Тамбур

2.6.1	Глубина* ширина тамбура	м	Не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.	2,92 x 2,2 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.7	Соответствует
2.6.2	Дренажные решетки	м	Наличие	Отсутствуют	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.7	Соответствует


2.7 Вход №4 (Запасной выход)


Крыльцо

2.7.1	Навес, водоотвод	Нап.	Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.3	Отсутствует
-------	------------------	------	---------	-------------	---------------	---	---------------------------	-------------

2.7.2	Габариты площадки, ширина x глубина	м	Не менее 1,4 м x 2,0 м или 1,5 м x 1,85 м	Соответствующее	К		СП 59.13330.2012 п. 5.1.3	Соответствует
2.7.3	Отражение (при высоте площадки от уровня земли более 0,45 м)	Над.	Наличие	Отсутствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.15	Соответствует
2.7.4	Нескользящее покрытие	Над.	Наличие	Нескользящее бетонное покрытие. Не соответствует.	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.3, 4.1.12	Соответствует
2.7.5	Ровная горизонтальная поверхность	Над.	Наличие	Не соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.2.13	Соответствует
Пандус крыльца								
2.7.6	Ширина пандуса	м	Не менее 1,2 м	2,5 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.15	После капитального ремонта в 2018г ступени заменены на пандус, соответствует
2.7.7	Высота пандуса	м			К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.12	0,2м, соответствует
2.7.8	Уклон марша							5% соответствует
2.7.9	Длина марша пандуса	м	1,35 м	2,5 м	О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.12	-
2.7.10	Отражение (при высоте площадки от уровня земли более 0,45 м)	м	Наличие, на высоте 0,7 м и 0,9 м	0,3 м	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.2.15	700/900, соответствует
2.7.11	Ширина между поручнями	м	Не менее 1,0 м	Отсутствуют	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.2.9; 5.2.11	1,2м, соответствует
2.7.12	Горизонтальные завершения	м	Наличие	Отсутствуют	К, О		СП 59.13330.2012	Соответствует

	поручня с не травмирующим окончанием					п.5.2.15	
2.7.13	Нескользящее покрытие	Нал.	Наличие	Отсутствует	К, О, СГ, У	СП 59.13330.2012 п. 5.1.3, 4.1.12	Соответствует
2.7.14	Тактильные напольные указатели перед пандусом	Нал.	Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ним. Тактильные напольные указатели перед лестницами	Отсутствуют	К, О, СГ, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.12	Соответствует
Лестница крыльца							
Отсутствует							

Входная дверь								
2.7.1	6		Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными, механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь символ, указывающий на их доступность.	Не доступны для МГН	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Установлена кнопка вызова помощи и табличка с телефоном ситуационной помощи, соответствует
2.7.17	Ширина проема	м	Не менее 1, 2 м	0,85 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	0,85 + 0,4, соответствует




2.7.18	Высота порога	м	Не более 0,014 м	0,03 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Приобретен перекладной пандус, соответствует
2.7.19	Прозрачная противударная смотровая панель, высота от уровня пола (при наличии)	Нап.	0,3 м – 0,9 м	Отсутствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.5	Отсутствует
2.7.20	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	Нап.	П-образная ручка на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	Соответствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.4.2-5.4.3	Соответствует
2.7.21	Доводчик, усилие (из паспорта)	Кгс	Не более 2,5 Кгс	Не работает	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Соответствует
2.7.22	Задержка автоматического закрывания двери	Сек.	Не менее 5 секунд.	Нет	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Не соответствует

Тамбур

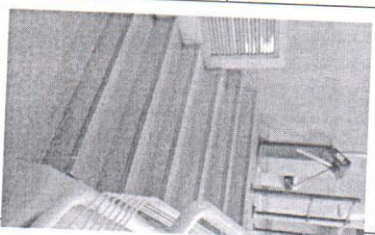
2.7.23	Глубина* ширина тамбура	м	Не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.	Соответствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.7	Соответствует
2.7.24	Дренажные решетки	м	Наличие	Отсутствуют	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.1.7	Соответствует

Входная дверь 2

2.7.25	Ширина проема	м	Не менее 1,2 м	0,85 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Соответствует
2.7.26	Высота порога	м	Не более 0,014 м	Отсутствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Соответствует
2.7.27	Прозрачная противударная	Нап.	0,3 м – 0,9 м	Отсутствует	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Соответствует

	смотровая панель, высота от уровня пола (при наличии)					5.1.5	
2.7.28	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	Нал.	П-образная ручка На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	Соответствует	К, О, С	СП 59.13330.2012 п. 5.4.2-5.4.3	Соответствует
2.7.29	Доводчик, усилие (из паспорта)	Кгс	Не более 2,5 Кгс	Отсутствует	К, О	СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Соответствует
2.7.30	Задержка автоматического закрывания двери	Сек.	Не менее 5 секунд.	Отсутствует	К, О	СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	Не соответствует
Лестница на пути движения							

2.7.31	Площадка перед лестницей		Должны быть различного цвета с материалом ступеней.	Не соответствует	К, О	СП 59.13330.2012 п. 5.2.12	Соответствует
2.7.32	Ровные, без выступов		Ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью	Ровные, без выступов, скользящее покрытие	С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.9	Соответствует
2.7.33	Ширина лестничного марша		Не менее 1,35 м	Соответствует	О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.10	Соответствует
2.7.34	Поручни		0,9 м	Не соответствует	О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.15	700/900, соответствует
2.7.35	Не травмирующее завершение		Наличие	Не соответствует	О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.10	Соответствует
2.7.36	Тактильные напольные указатели		Наличие	Отсутствует	С	СП 59.13330.2012 п. 5.2.12	Соответствует
2.7.37	Контрастная маркировка		Наличие	Отсутствует	С	СП 59.13330.2012 п.	Соответствует



	ступеней					5.	
2.7.38	Сторонние препятствия (турникет)		Не установлены	Установлены два турникета	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6 Соответствует

Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение	Выводы и рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	
Входная группа	Доступно частично всем		Все входные группы доступны для всех категорий мн. Телефоны ситуационной помощи указаны на парковках, мнемосхемах и возле каждой входной двери. Также двери снабжены кнопкой вызова помощника. На доступном входе, со стороны порогов превышает норматив, но по звуку, ответственный сотрудник выносит перекатной пандус. Рекомендация – замена всего дверного блока. Также для полной архитектурной доступности нужно переделать пандус на главном входе в соответствии с нормативом.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ



(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Элемент	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Примечание	Фактическая величина 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9


3.1 Холл I этажа до турникета (№1)


3.1.1	Препятствие на пути движения (турникет)	Нал.	На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства,	Не допустимо	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.2	Частично соответствует, с помощью сопровождающего лица
-------	---	------	---	--------------	---------------	---	---------------------------	--

[illegible]

3.2.1	Холл 1 эт. за турникетом	Нап.		5,57 м x 2,9 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.2.7,	соответствует
3.2.2	Постамент в холле в виде выступа	м	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1м на высоте 0,7-2,1м от пола. Если элементы выступают за плоскость стен, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05м.	0,4 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.2.7,	обклеено мягкими травмобезопасными битамирами
3.3 Холл 1 эт.- №3 (возле приемной комиссии)								
3.3.1	Ширина проема	м	Не менее 1,2 м	1,40 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	соответствует
3.3.2	Ширина коридора	м	При движении кресла-коляски в одном направлении не менее	2,78 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.2.1 соответствует	

[illegible]

3.5.1	Ширина пути движения	М	Не менее: - при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; - при встречном движении - 1,8 м; Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м; с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2.	Ширина коридора - 2,38 м	К К К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.1	соответствует
3.5.2	Длина коридора	М	На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2 - 3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м.	38,2 м	К, О, С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.6	соответствует
3.5.3	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	Нал.	На расстоянии 0,6 м (допускаются световые маячки)	Отсутствует	С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.3	соответствует
3.5.4	Навесное оборудование и выступы в зоне движения.		Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных	Выступ глубиной 0,24 м (пожарный щит)	С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.7	обеспечено мягкими травмобезопасными багетрами

			поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1м на высоте 0,7-2,1м от пола. Если элементы выступают за плоскость стен, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м.					
3.5.5	Ширина двери (налево к приемной комиссии)	м	Не менее 1,2 м	1,22 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	соответствует
3.5.6	Высота порога	м	Не более 0,014 м	Без порога	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	соответствует
3.5.7	Указатели направления движения	Нал.	Наличие	Отсутствуют	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.5.1	соответствует
3.5.8	Длина коридора в сторону столовой	м	На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30м.	19,3 м x 2,8 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.2.6	соответствует

3.6 Лестница (внутри здания) 1-ый этаж

Общие рекомендации

3.7 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

Общие рекомендации


Заключение по зоне:




Заключение по зоне:			
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение	Выводы и рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	
Пути Движения на объекте (в т.ч. пути эвакуации)	Доступно частично всем		Первый этаж здания доступен для всех категорий мчн, установка лифта на верхние этажи конструктивно невозможна, поднятие колясочника на лица и лестничного подъёмника. Рекомендации – установить контррасспильные антискользкие покрытия на все ступени лестниц, ведущих на верхние этажи.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ


№ п/п	Элемент	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Примечание	Фактическая величина 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.1. Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)


4.1.1	Высота рабочего фронта	М	Поверхность прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола.	0,91 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.7.4.1; 7.1.9	одно окно передано на 0,87 м, соответствует
-------	------------------------	---	--	--------	------	---	---------------------------------	---


			Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м.					
4.1.2	Ширина рабочего фронта	м	Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м.	0,52 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.7.4.1; 7.1.9	соответствует
4.1.3	Размеры окна для обслуживания	м		0,52 м х 0,49 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.7.4.1; 7.1.9	2х3м соответствует
4.1.4	Глубина прилавка	м	Не более 0,5 м	-0,25 м; -0,52 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.7.4.1	соответствует
4.1.5	Зеркало на высоте	м	На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	0,98 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.7.1.9	0,98м соответствует
4.2 Обслуживание в кабине (аудитория №134)								
4.2.1	Ширина проема двери	м	0,9 м	Не соответствующее	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.2.4	При открытой второй створке - соответствует
4.2.2	Высота порога	м	Не более 0,014 м	0,03 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.5.1.4	соответствует

4.2.3	Ширина прохода между столами	м	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину проходов в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.	1,2 м	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.2.2	соответствует
4.2.4	Зона для кресла-коляски	м	Не менее 1,5 м x 1,5 м	Есть	К		СП 59.13330.2012 п. 5.2.2	соответствует
4.2.5	Размеры аудитории	м	-	5,9 м x 14,7 м	К, О		-	
4.2.6	Высота рабочей зоны (столы), зона обучения, парта	м	Поверхность прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее	0,75 м	К, О		СП 59.13330.2012 п. 7.1.9	Приобретена специальная парта, с наклонной столешницей, соответствует

4.3.1	Холл перед аудиторией	М	-	5,98 м x 7,74 м	К, О		-	
4.3.2	Ширина проема	М	Не менее 0,9 м	0,88 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	Расширен проём до 0,95 м, соответствует
4.3.3	Высота порога	М	Не более 0,014 м	0,03 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	Установлена дверная коробка без порога, соответствует
4.3.4	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	М	П-образная ручка На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	1,03 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.4.3	соответствует
4.3.5	Размеры кабинета	М	-	8,0 м x 6,2 м	К, О, С, Г, У		-	

4.4. Столовая

4.4.1	Размеры помещения	М	-	3,8 м x 6,3 м	К, О, С, Г, У		-	
4.4.2	Ширина проема двери	М	Не менее 0,9 м	0,67 м; полностью-1,39 м, но 2-ая створка не открывается	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	Вторая створка открыта, соответствует
4.4.3	Высота порога	М	Не более 0,014 м	Без порога	К, О		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	соответствует

4.4.4	Турникет на входе	М	На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двухстороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.	Не допустимо	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 4.1.2	турникет демонтирован, соответствует
4.4.5	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	М	Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.4.3	отсутствует
4.4.6	Расстановка оборудования адаптированная под МГН	Нал.	Наличие	Соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 7.4.7	соответствует
4.4.7	Ширина проходов между рядами столов для лиц на креслах-колясках и опорных устройствах	М	Не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2м	1,0 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.2.2	соответствует
4.4.8	Высота столов	М	Не более 0,85м над шириной и высота проема для ног должна быть не менее 0,75м, глубиной не менее 0,49 м.	0,85 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 7.1.9	соответствует
4.4.9	Форма раздачи	Нал.	Рекомендуется предусматривать обслуживание инвалидов	Персоналом	К		СП 59.13330.2012 п. 7.4.5	Не соответствует высоте зоны раздачи, но установлена кнопка вызова

		официантами.					официанта
4.4.10	Высота раковины, сушилки для рук	м	Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной поверхности	0,85 м	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.4.2	соответствует

4.5 Балкон (спортивного зала)

4.5.1	Ширина проема двери	м	Не менее 0,9 м	0,85 м	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	Не соответствует, Но есть сменная кресло-коляска
4.5.2	Высота порога	м	Не более 0,014 м	0,02 м	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	соответствует
4.5.3	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	м	П-образная ручка На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	На высоте 1,0 м	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.4.3	соответствует
4.5.4	Ширина проема	м	Не менее 0,9 м	0,89 м	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	Не соответствует
4.5.6	Расстояние от колонны до стенки	м	Не менее: - при движении	2,4 м	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.2.1	соответствует

			кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; - при встречном движении - 1,8 м; Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м; с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2.				
4.5.7	Нескользящее покрытие	Нал.	Наличие	Соответствие т	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.1.3, 4.1.12	соответствует
4.6 Спортивный зал							
Не предусмотрен для занятий МПН.							

4.7 Читальный зал (библиотека)							
Отсутствует							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Заключение по зоне:		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		Приложение	№ на плане	
Функциональные зоны обслуживания инвалидов	Доступно частично всем			<i>Спортзал не предназначен для занятий спортом для мчн, доступен только в качестве зрителей для всех категорий.</i>





5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Элемент	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Примечание	Фактическая величина 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.1 Санузел мужской

5.1.1	Санузел	Нап.	Наличие	Есть	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.3.1; 5.3.2; 5.3.3.	соответствует
5.1.2	Знак доступности объекта	Нап.	Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.3.6	соответствует
5.1.3	Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	м	Не менее 0,9 м	0,85 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	Не соответствует, но есть сменная кресло-коляска
5.1.4	Высота порога	м	Не более 0,014м	0,01м (покатый)	К		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4,	соответствует
5.1.5	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	Нап.	Соответствие	Не соответствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	соответствует
5.1.6	Раковина: -зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) -высота раковины -опорный поручень		Не менее 1,30м х0,85м Наличие	Нет Есть Нет	К К К, О		СП 59.13330.2012 п.5.3.3,	соответствует
5.1.7	Тактильная направляющая полоса к писсуару (унитазу), осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	Нап.	0,30 м	Отсутствует	С		СП 59.13330.2012 п.5.2.14 4.1.10,	отсутствует

5.1.8	Размеры тамбура	м	2,3 м x 1,5 м	1,3 м x 1,3 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.1.7,	Не соответствует
5.1.9	Входная арка	м	Не менее 0,9м	0,89 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4,	Есть сменная кресло-коляска
5.1.10	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	Нал.	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Отсутствует	С		СП 59.13330.2012 п. 5.2.3,	соответствует
5.2 Кабина индивидуального пользования								
5.2.1	Размеры кабины	м	Не менее 1,65 м x 1,8 м	1,8 м x 1,8 м	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	соответствует
5.2.2	Знак доступности кабины	Нал.	Наличие	Отсутствует	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.6	соответствует
5.2.3	Ширина дверного проема	м	Не менее 0,9 м	0,88 м	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	Есть сменная кресло-коляска


5.2.4	Высота порога	м	Не более 0,014 м	Без порога	К		СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	соответствует
5.2.5	Расстояние до унитаза	м	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	1,4 м x 1,8 м	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	соответствует
5.2.6	Опорные поручни	Нал.	Наличие	Есть, откидной, но без фиксации	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.3,	Поручень оптимизирован, соответствует
5.2.7	Высота опорного поручня	м	Все приборы, рычаги, горизонтальные поручни и пр. устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	0,73 м	К		СП 59.13330.2012 п.5.4.3,	соответствует

5.2.8	Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) -высота раковины -опорный поручень	м	Не менее 1,30 м х 0,85 м	Соответствует	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.1	соответствует
5.2.9	Крючки для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 0,12 м)	Нал.	Наличие	Отсутствуют	О		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	соответствует
5.2.10	Кнопка вызова экстренной помощи	Нал.	В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату	Отсутствует	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.5.7	соответствует

5.3 Санитарно-гигиеническая комната (женская)

5.3.1	Ширина дверного проема	м	Не менее 0,9 м	0,84 м	К		СП 59.13330.2012 п.5.3.3, Не соответствует	
5.3.2	Высота порога	м	Не более 0,014 м	0,07 м	К		СП 59.13330.2012 п.5.1.4	Сделан плавный скат, соответствует
5.3.3	Форма ручки двери – П-образная, дугообразная	м	П-образная ручка На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	На высоте 1,0 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.4.3	соответствует
5.3.4	Опорные поручни	Нал.	Наличие	Есть, на высоте 0,83 м	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	соответствует

5.3.5	Узкое место	Нал.	Наличие	0,91 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	соответствует
5.3.6	Ширина проема 2	М	Не менее 0,9 м	0,91 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	соответствует
5.4 Кабина индивидуального пользования								

5.4.1	Габариты индивидуальной кабины (минимальные глубина х ширина)	М	Не менее 1,65 м х 1,8 м	1,83 м х 1,79 м	К, О		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	соответствует
5.4.2	Крючки для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 0,12 м)	М	Наличие	Нет	О		СП 59.13330.2012 п.5.3.3	соответствует
5.4.3	Знак доступности кабины	Нал.	Наличие	Нет	К, О, У		СП 59.13330.2012 п.5.3.6	соответствует
5.4.4	Высота раковины	М	Все приборы, рычаги, горизонтальные поручни и пр. устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м от пола и на расстоянии не менее 0,4м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости	0,78 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.4.3	Не соответствует
5.4.5	Проход	М	Не менее 0,9 м	0,75 м	К		СП 59.13330.2012 п. 5.2.4	Не соответствует, но есть возможность подъезда к раковине сбоку
5.4.6	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	Нал.	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед	Отсутствует	С		СП 59.13330.2012 п.5.2.3	соответствует

		дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.					
5.4.7	Кнопка вызова экстренной помощи	Нал.	В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.	Отсутствует	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п. 5.5.7	соответствует

Заключение по зоне:

Заключение по зоне:			
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности	приложение	Выводы и рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	
Санитарно-гигиенические помещения	Доступно частично всем		<i>После капитального ремонта в каждом санузле выделены специальные кабины, оснащенные кнопками вызова помощника и опорными поручнями. Рекомендация – расширение дверных проёмов и установка дверной коробки без порога.</i>

7. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Элемент	Ед. изм.	Норматив	Фактическая величина	Для МГН	Фото	Примечание	Фактическая величина 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Визуальные средства информации

Наличие	-	-	Отсутствуют	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.5.4 - 5.5.8,	мнемосхемы, информационная стойка с тактильной информацией, сенсорная панель, речевые информаторы, кнопки вызова, соответствует
Тактильные средства информации, выполненные шрифтом Брайля							
Наличие	-	-	Отсутствуют	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.5.2,	наличие, соответствует
Акустические средства информации							
Наличие	-	-	Отсутствуют	К, О, С, Г, У		СП 59.13330.2012 п. 5.5.5,	сенсорная панель

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение	Выводы и рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	
Средства информации и телекоммуникации на объекте	Доступно частично всем		На первом этаже здание все помещения имеют тактильные указатели, на входе и в санузлах соответствующие пиктограммы, в том числе помеченны, кнопки установлены на входах, в санузлах и в столовой. Возле некоторых аудиторий установлены речевые информаторы. Приобретена индукционная пелла. Рекомендации – установка электронного табло, звуковых маяков на входе и в помещении.

Принятые сокращения категорий инвалидов

- К – инвалиды-колясочники
- О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
- С – инвалиды с нарушением зрения
- Г – инвалиды с нарушением слуха
- У – инвалиды с нарушением умственного развития

Комиссия в составе:

Председателя комиссии
И.о. проректора по учебной работе
главный научный советник
начальник хозяйственного управления
руководитель центра информационных технологий
руководитель центра ДПО
руководитель отдела дистанционных технологий
начальник отдела информации и связей с общественностью
ответственный секретарь приемной комиссии

Доступность элементов объекта для инвалидов

ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И - доступно полностью избирательно;
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И - доступно частично избирательно;
ДУ - доступно условно;
ВНД - недоступно

Ватлина Л.В.

Добровольская Е.В.

Цветкова Н.А.

Лютиц С.В.

Гореликова Е.И.

Дейнеко Е.А.

Атрашкевич И.В.

Спириденко Р.Н.